

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Сальник нажимной по серии 5.900-3

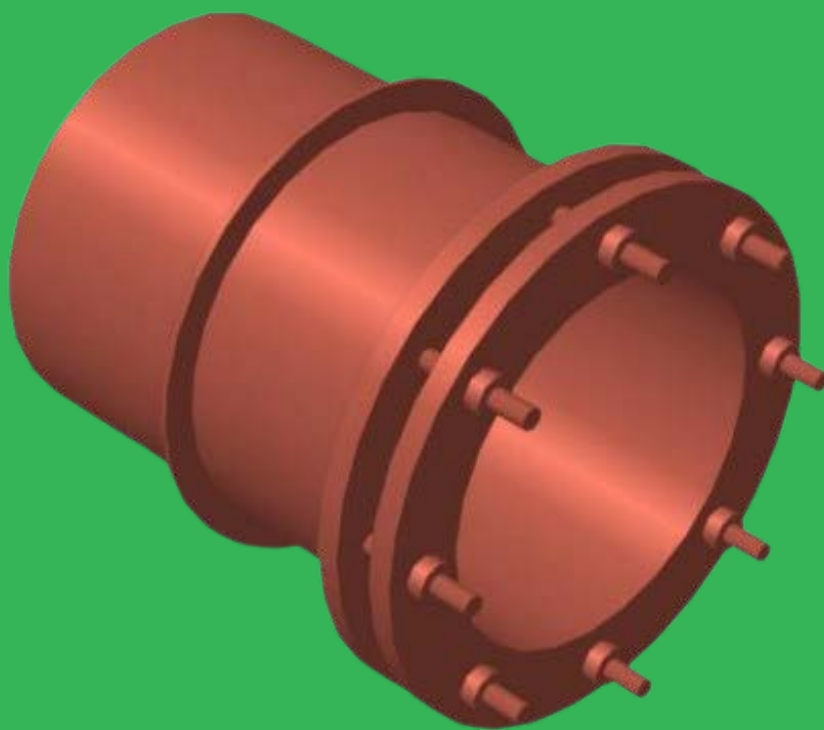

1. Общие сведения об изделии

1.1 Наименование изделия	Сальник нажимной Ду 200 L 200
1.2 Обозначение изделия	Серия 5.900-3 ТМ 93.00-05
1.3 Назначение изделия	Предназначен для пропуска металлических труб через стены водопроводно - канализационных сооружений при перепаде давления на сальник $\leq 0,1$ МПа и $t \leq 50^{\circ}\text{C}$ при неагрессивных средах.

2. Основные технические характеристики

2.1 Наружный диаметр пропускаемой трубы через сальник: D, мм	219
2.2 Наружный диаметр сальника по внешнему ребру: D2, мм	345
2.3 Масса сальника, кг	21,0

3. Комплект поставки

3.1 Сальник нажимной, шт.	20
3.2 Паспорт и декларация на партию, комп. (оригинал паспорта идет с голограммой)	1

4. Указания по установке

Сальник должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.

Пространство между корпусом сальника и пропускаемой через него трубой заполняется набивкой. Герметизация соединения достигается путем поджатия набивки с помощью грундбуксы между корпусом сальника и трубой, пропускаемой через него.

Для нормальной эксплуатации нажимных сальников необходимо со стороны грундбуксы иметь сухую камеру и свободный доступ к грундбуксе для поджатия сальника.

Набивка выбирается исходя из целей использования сальников:

- в емкостных сооружениях с питьевой водой применяется сальниковая набивка марки ХБС (хлопчатобумажная, сухая, с однослойным оплетением сердечника);


- в сооружениях с промышленной водой – набивка марки ЛП (из лубяных волокон, пропитанная антифрикционным составом, графитированная, с однослойным оплетением сердечника) или резиновый шнур.

5. Свидетельство о приемке и гарантии

Сальник нажимной Ду 200 ТМ 93.00-05 серия 5.900-3 изготовлен и принят в соответствии с техническими указаниями ТМ 89.00Д. Конструкция и размеры признаны годными для эксплуатации.

Гарантия сохранения эксплуатационных свойств изделия в течении 12 месяцев.

Сборочный чертеж
Сальник нажимной Серия 5.900-3

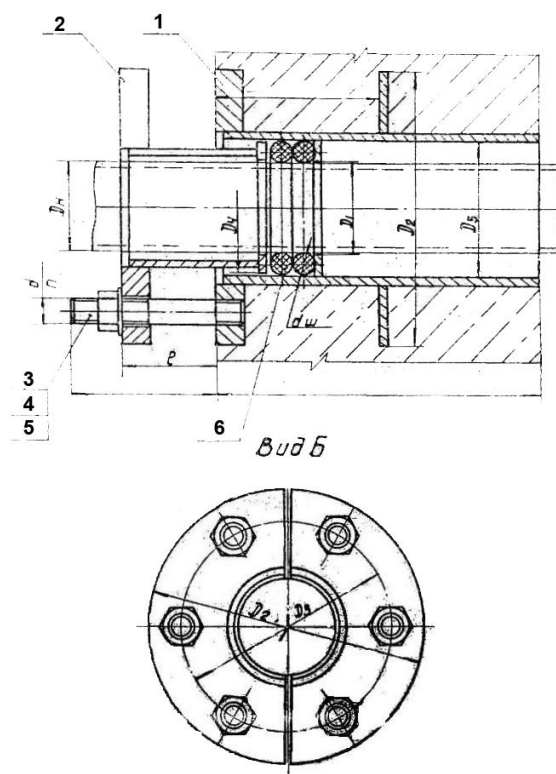

Чертеж. Сальник нажимной.

1 – корпус; 2 – грунбукса; 3 – шпилька М16; 4 – гайка М16; 5 – шайба 16;
6 – набивка однослойного плетения ГОСТ 5192(шнур М1 ГОСТ 6467)

(Поз. 6 – в комплект поставки не входит)