

### ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: [olegaero@yandex.by](mailto:olegaero@yandex.by)

[www.maxaero.by](http://www.maxaero.by)



## Приточные установки с электрическим нагревателем и водяным охладителем Breezart Lux W



# Приточная установка 1000 Lux W



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический керамический нагреватель (PTC).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр G4 490-250-48 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 10 кВт-380В   13,8 кВт-380В   18,8 кВт-380В                             |
| Тип водяного охладителя                   | C42                                                                     |
| Максимальная потребляемая мощность        | 10,2 кВт-380В   13,9 кВт-380В   18,9 кВт-380В                           |
| Максимальный ток                          | 16,0 А   21,7 А   29,3 А                                                |
| Параметры вентилятора                     | 2400 об/мин   180 Вт (ЕС-вентилятор с впередзагнутыми лопатками, Китай) |
| Фильтр G4 490-250-48                      | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                   |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 62 дБА   67 дБА   54 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)      |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 39 дБА                                                                  |
| Масса                                     | 63 кг                                                                   |

## Структурная схема

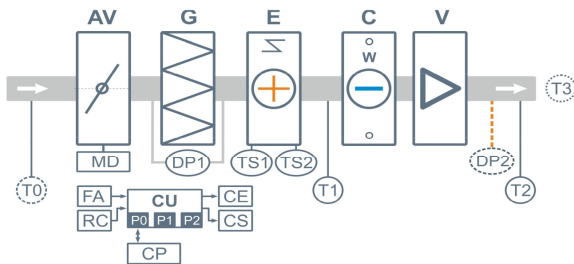

- AV Воздушный клапан
- MD Электропривод клапана без возвратной пружины
- G Воздушный фильтр G4
- E Электрический нагреватель
- C Водяной охладитель
- V Вентилятор серии ЕС

## Полное название для заказа

Breezart 1000 Lux W-FC

- DP1 Датчик загрязнения фильтра
- DP2 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- T0 Датчик температуры наружного воздуха (опция CC) \*\*
- T1 Канальный датчик-ограничитель температуры
- T2 Датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)
- T3 Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- CU Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP Пульт управления
- FA Вход для пожарной сигнализации
- RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE Выход на вытяжную установку серии Extra
- CS Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).  
К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / HEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HEP | Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем                      |
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| CT  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| CC  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |
| FM  | Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra      |


## Дополнительное оборудование

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate         | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA        | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P         | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| 1000 Filter Case | Корпус для фильтра тонкой очистки                                                          |
| JL208DP          | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |

## Вентиляционная характеристика

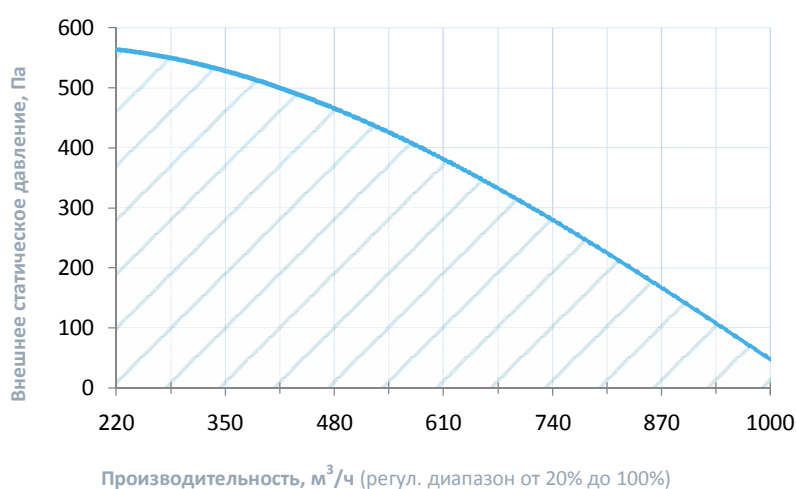

## Габаритные и присоединительные размеры

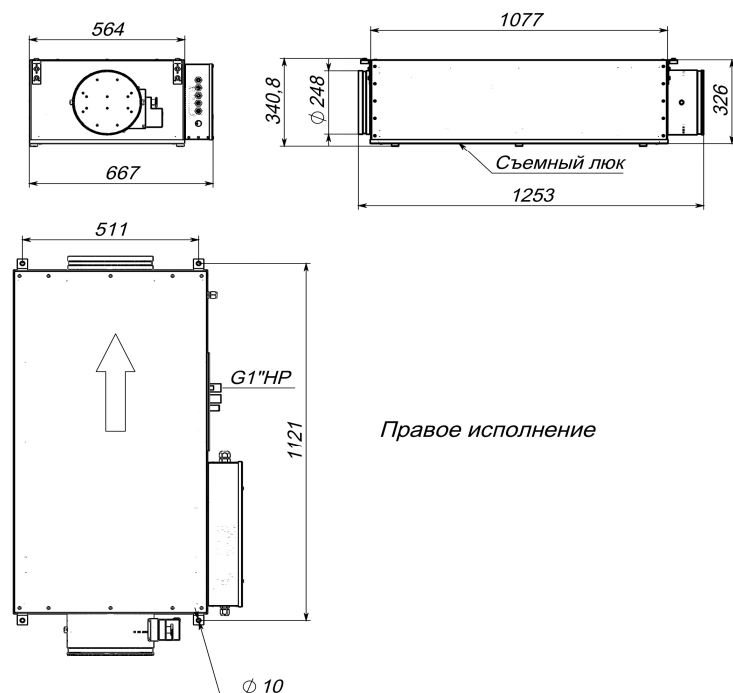

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D250 мм

Патрубок дренажа: 1/2"

Водяной охладитель: 1" Н.Р.

# Приточная установка 2000 Lux W




## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр G4 585-295-48 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

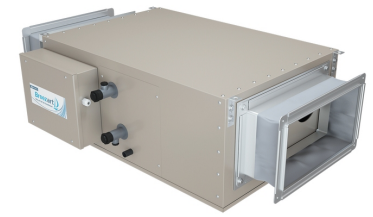

## Технические характеристики

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 12,5 кВт-380В   16,8 кВт-380В   21 кВт-380В   25 кВт-380В                         |
| Тип водяного охладителя                   | C52                                                                               |
| Максимальная потребляемая мощность        | 12,9 кВт-380В   17,1 кВт-380В   21,4 кВт-380В   25,4 кВт-380В                     |
| Максимальный ток                          | 20,6 А   27,1 А   33,5 А   39,6 А                                                 |
| Параметры вентиляторов                    | 2400 об/мин   180 Вт × 2 штуки (ЕС-вентилятор с впередзагнутыми лопатками, Китай) |
| Фильтр G4 585-295-48                      | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                             |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 66 дБА   71 дБА   58 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 44 дБА                                                                            |
| Масса                                     | 80 кг                                                                             |

## Структурная схема

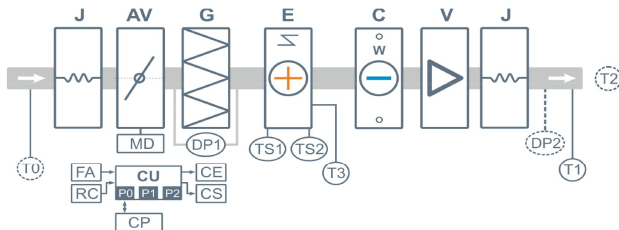

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии ЕС (две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева, возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева, невозвратный (с ручным перезапуском)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция **CC**)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция **CT**)
- T3** Датчик – ограничитель температуры
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Exita (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / HEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 2000 Lux W-FC


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| CT  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| CC  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |

## Вентиляционная характеристика

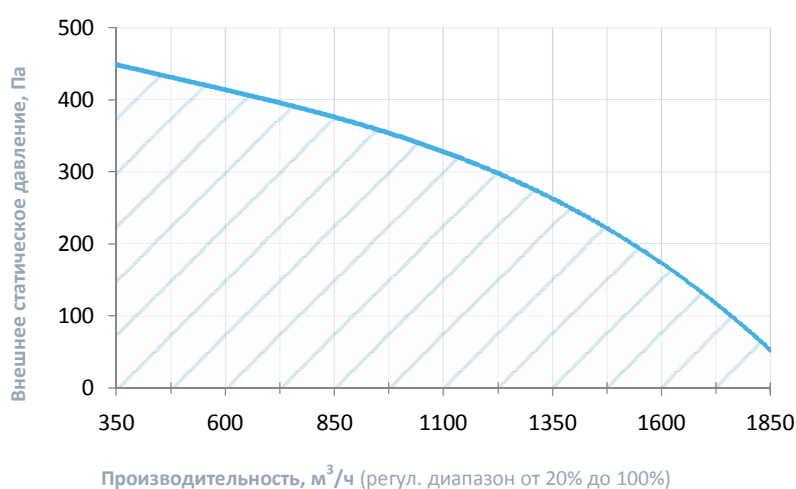

## Габаритные и присоединительные размеры

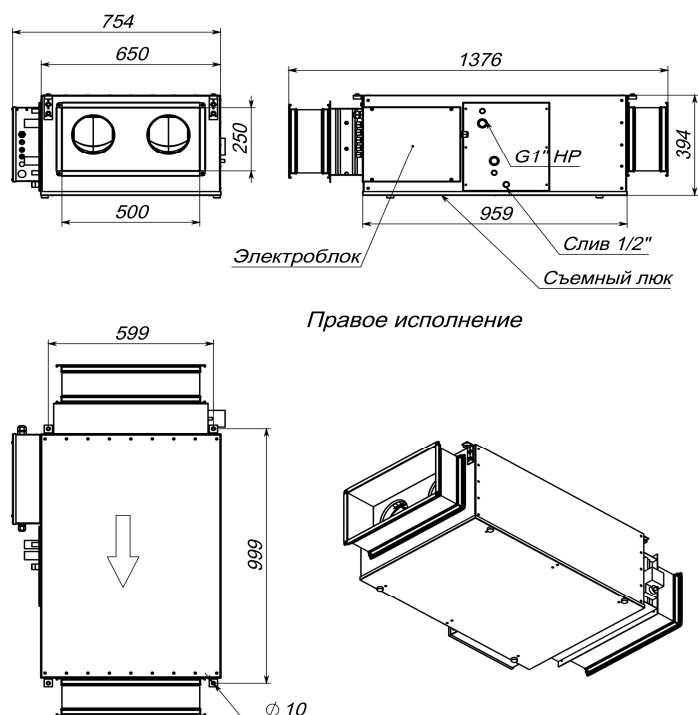

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 500 x 250 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.

# Приточная установка 2700 Lux W AC



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- АС вентилятор.
- Фильтр G4 600-350-300-6 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.



## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе) | 15 кВт-380В   22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   37,5 кВт-380В   45 кВт-380В   52,5 кВт-380В       |
| Тип водяного охладителя                  | C63                                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность       | 15,8 кВт-380В   23,3 кВт-380В   30,8 кВт-380В   38,3 кВт-380В   45,8 кВт-380В   53,3 кВт-380В |
| Максимальный ток                         | 23,9 А   35,3 А   46,6 А   58,0 А   69,4 А   80,7 А                                           |
| Параметры вентилятора                    | 750 Вт (АС-вентилятор с частотным преобраз., 10 ступеней)                                     |
| Фильтр G4 600-350-300-6                  | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                                         |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность) | 74 дБА   81 дБА   54 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                            |
| Масса                                    | 105 кг                                                                                        |

## Структурная схема

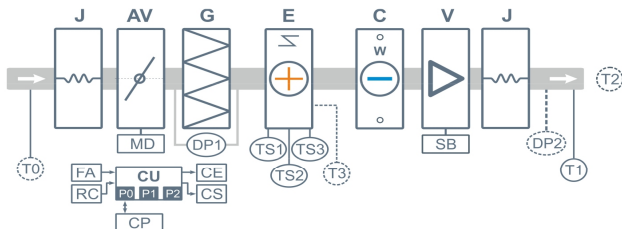

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / НЕР), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 2700 Lux W-AC




## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 63G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

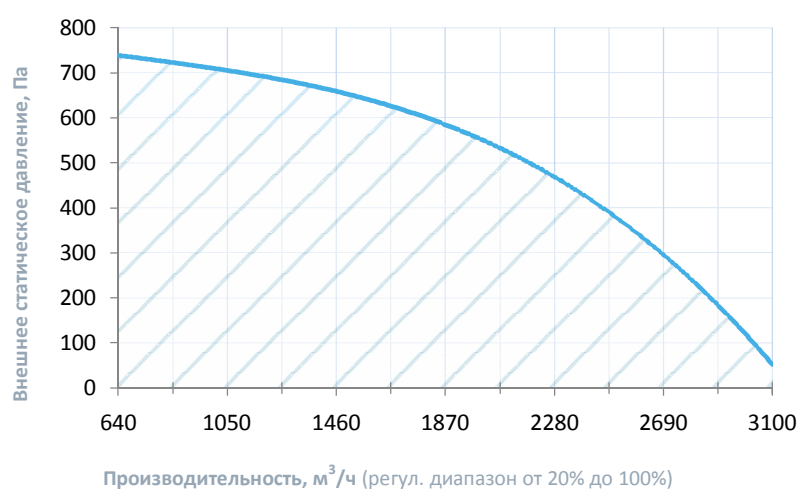

## Габаритные и присоединительные размеры

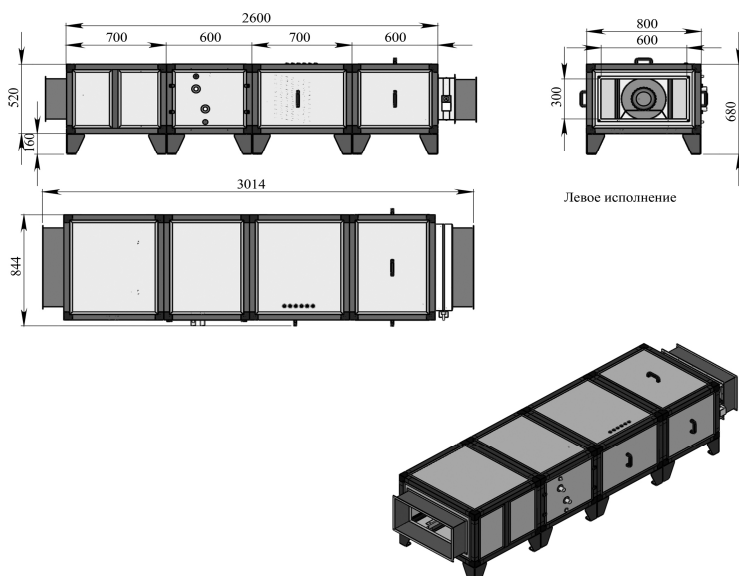

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.

# Приточная установка 2700 Lux W



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр G4 600-350-300-6 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.



## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 15 кВт-380В   22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   37,5 кВт-380В   45 кВт-380В   52,5 кВт-380В       |
| Тип водяного охладителя                   | C63                                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность        | 15,8 кВт-380В   23,3 кВт-380В   30,8 кВт-380В   38,3 кВт-380В   45,8 кВт-380В   53,3 кВт-380В |
| Максимальный ток                          | 26,4 А   37,8 А   49,2 А   60,5 А   71,9 А   83,2 А                                           |
| Параметры вентилятора                     | 803 Вт (ЕС-вентилятор с обратнотазгнутыми лопатками, Китай)                                   |
| Фильтр G4 600-350-300-6                   | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                                         |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 64 дБА   72 дБА   55 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                            |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 42 дБА                                                                                        |
| Масса                                     | 105 кг                                                                                        |

## Структурная схема

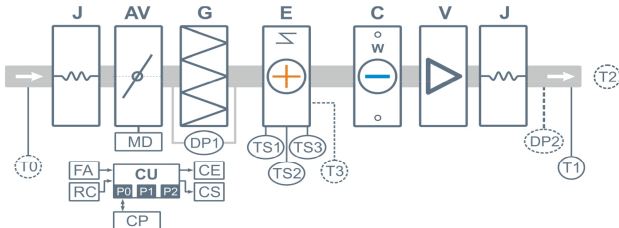

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии ЕС (в серии 2000 – две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / HEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 2700 Lux W-BC




## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 63G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

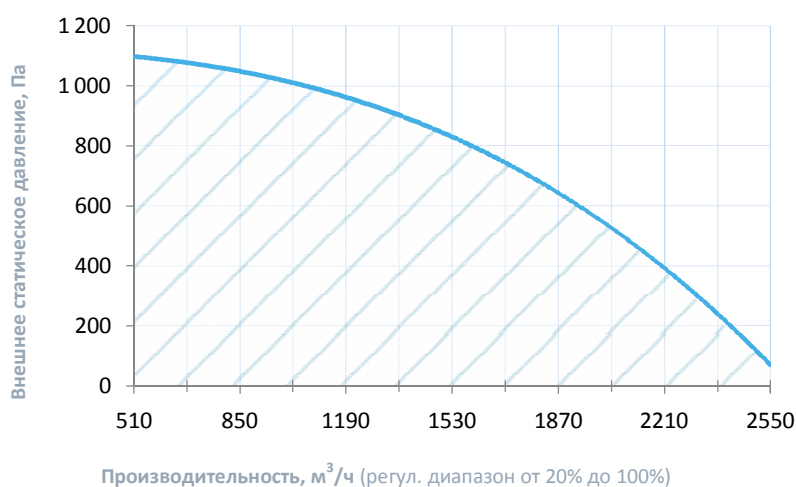

## Габаритные и присоединительные размеры

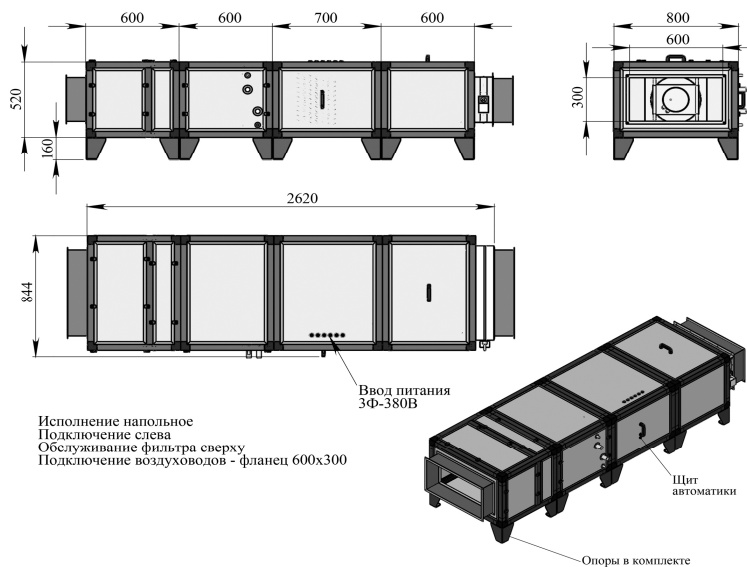

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.

# Приточная установка 2700 Lux W NF





## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр G4 710-445-96 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

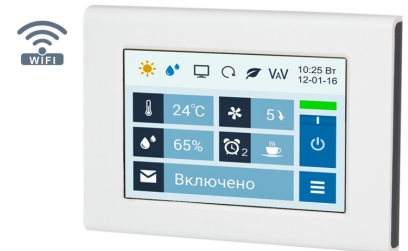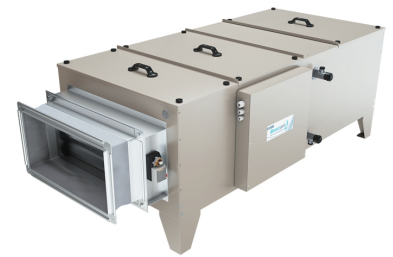

## Технические характеристики

|                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 15 кВт-380В   22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   37,5 кВт-380В   45 кВт-380В       |
| Тип водяного охладителя                   | C63                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность        | 15,8 кВт-380В   23,3 кВт-380В   30,8 кВт-380В   38,3 кВт-380В   45,8 кВт-380В |
| Максимальный ток                          | 26,4 А   37,8 А   49,2 А   60,5 А   71,9 А                                    |
| Параметры вентилятора                     | 803 Вт (ЕС-вентилятор с обратнотазгнутыми лопатками, Китай)                   |
| Фильтр G4 710-445-96                      | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                         |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 63 дБА   70 дБА   54 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)            |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 41 дБА                                                                        |
| Масса                                     | 155 кг                                                                        |

## Структурная схема

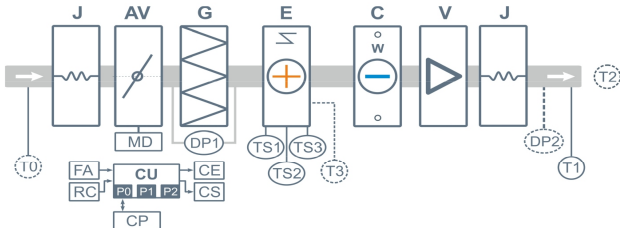

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии ЕС (в серии 2000 – две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / NEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 2700 Lux W-BC-NF


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 63G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

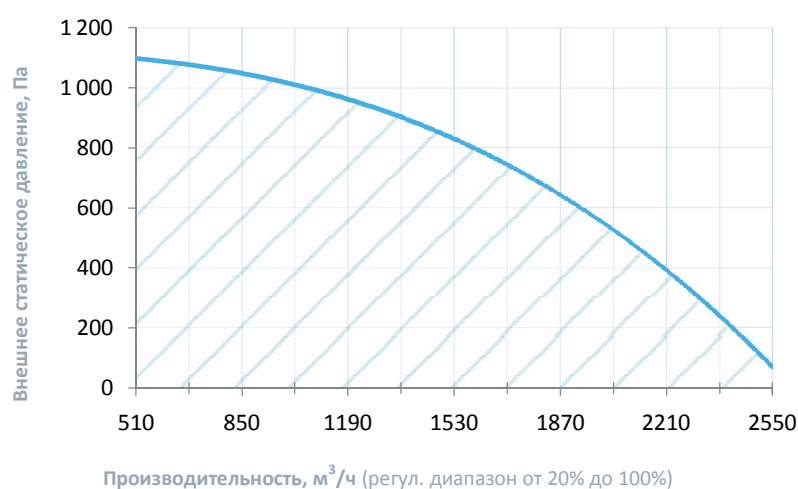

## Габаритные и присоединительные размеры

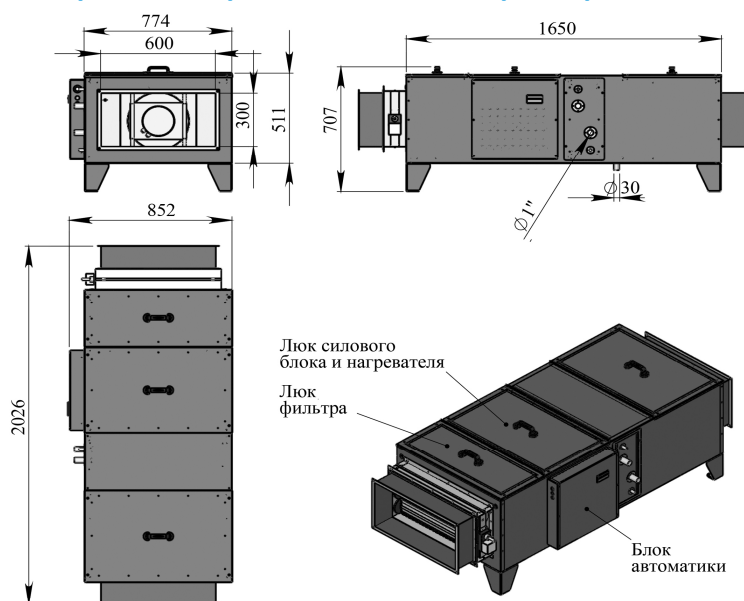

Исполнение правое, напольное

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.

# Приточная установка 3700 Lux W AC



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- АС вентилятор.
- Фильтр G4 600-350-300-6 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.



## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе) | 15 кВт-380В   22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   37,5 кВт-380В   45 кВт-380В   52,5 кВт-380В       |
| Тип водяного охладителя                  | C63                                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность       | 16,1 кВт-380В   23,6 кВт-380В   31,1 кВт-380В   38,6 кВт-380В   46,1 кВт-380В   53,6 кВт-380В |
| Максимальный ток                         | 24,4 А   35,8 А   47,2 А   58,5 А   69,9 А   81,3 А                                           |
| Параметры вентилятора                    | 1,1 кВт (АС-вентилятор с частотным преобраз., 10 ступеней)                                    |
| Фильтр G4 600-350-300-6                  | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                                         |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность) | 79 дБА   87 дБА   60 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                            |
| Масса                                    | 105 кг                                                                                        |

## Структурная схема

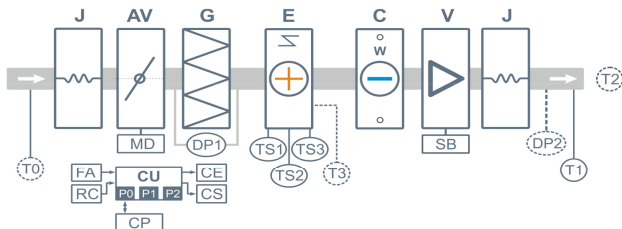

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / НЕР), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 3700 Lux W-AC


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| CT  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| CC  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 63G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

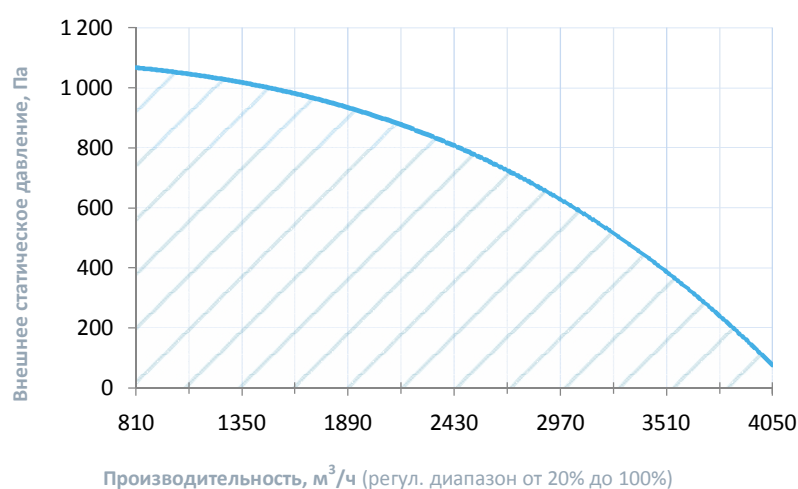

## Габаритные и присоединительные размеры

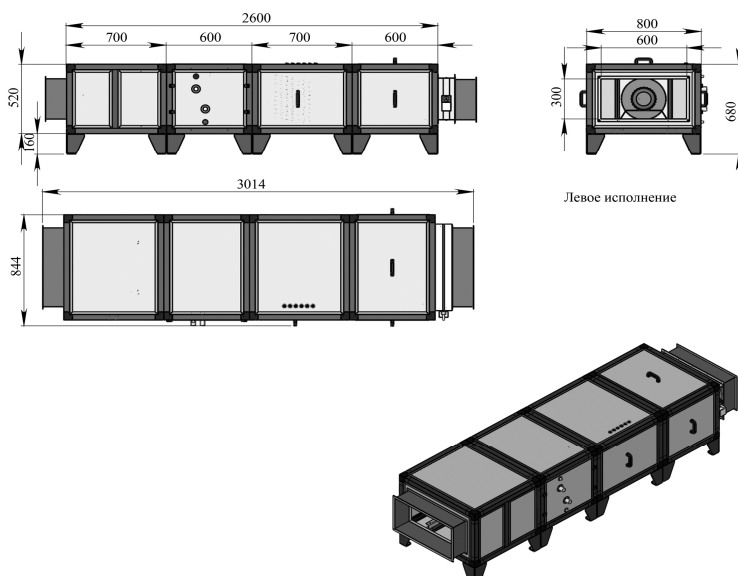

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.



# Приточная установка 3700 Lux W



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр G4 600-350-300-6 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.



## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 15 кВт-380В   22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   37,5 кВт-380В   45 кВт-380В   52,5 кВт-380В       |
| Тип водяного охладителя                   | C63                                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность        | 16,2 кВт-380В   23,7 кВт-380В   31,2 кВт-380В   38,7 кВт-380В   46,2 кВт-380В   53,7 кВт-380В |
| Максимальный ток                          | 24,5 А   35,9 А   47,2 А   58,6 А   70,0 А   81,3 А                                           |
| Параметры вентилятора                     | 1,1 кВт (ЕС-вентилятор с обратнотнагнутыми лопатками, Китай)                                  |
| Фильтр G4 600-350-300-6                   | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                                         |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 72 дБА   77 дБА   62 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                            |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 48 дБА                                                                                        |
| Масса                                     | 105 кг                                                                                        |

## Структурная схема

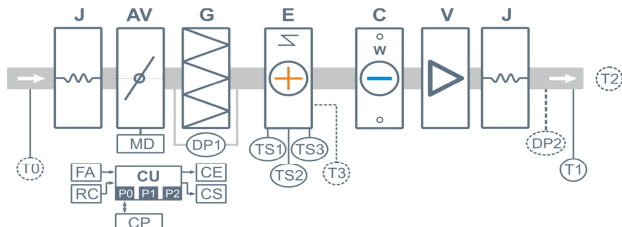

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии ЕС (в серии 2000 – две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / HEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 3700 Lux W-BC




## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 63G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

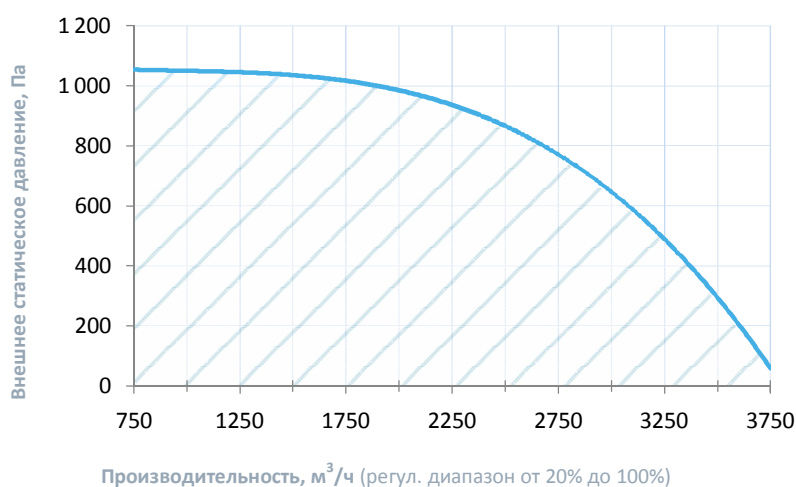

## Габаритные и присоединительные размеры

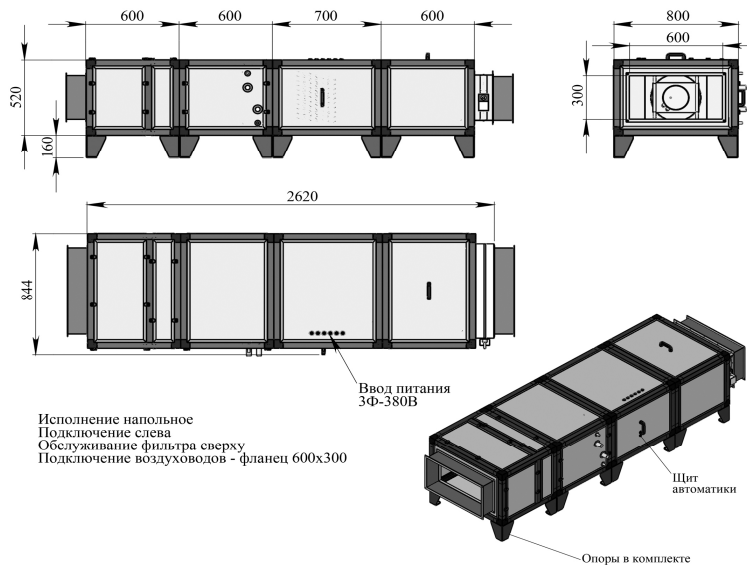

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.

# Приточная установка 3700 Lux W NF





## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии EC.
- Фильтр G4 710-445-96 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

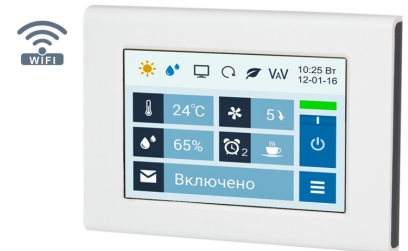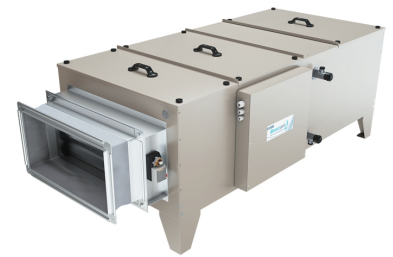

## Технические характеристики

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 15 кВт-380В   22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   37,5 кВт-380В   45 кВт-380В   52,5 кВт-380В       |
| Тип водяного охладителя                   | C63                                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность        | 16,2 кВт-380В   23,7 кВт-380В   31,2 кВт-380В   38,7 кВт-380В   46,2 кВт-380В   53,7 кВт-380В |
| Максимальный ток                          | 24,5 А   35,9 А   47,2 А   58,6 А   70,0 А   81,3 А                                           |
| Параметры вентилятора                     | 1,1 кВт (ЕС-вентилятор с обратнoзагнутыми лопатками, Китай)                                   |
| Фильтр G4 710-445-96                      | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)                                         |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 70 дБА   75 дБА   60 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)                            |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 47 дБА                                                                                        |
| Масса                                     | 155 кг                                                                                        |

## Структурная схема

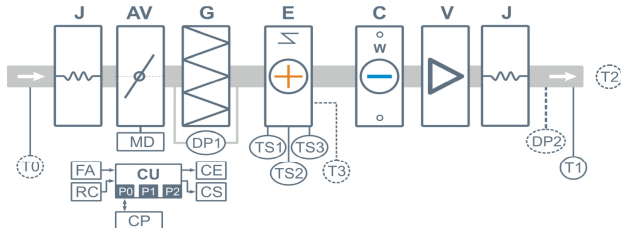

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии EC (в серии 2000 – две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / NEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 3700 Lux W-BC-NF


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 63G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

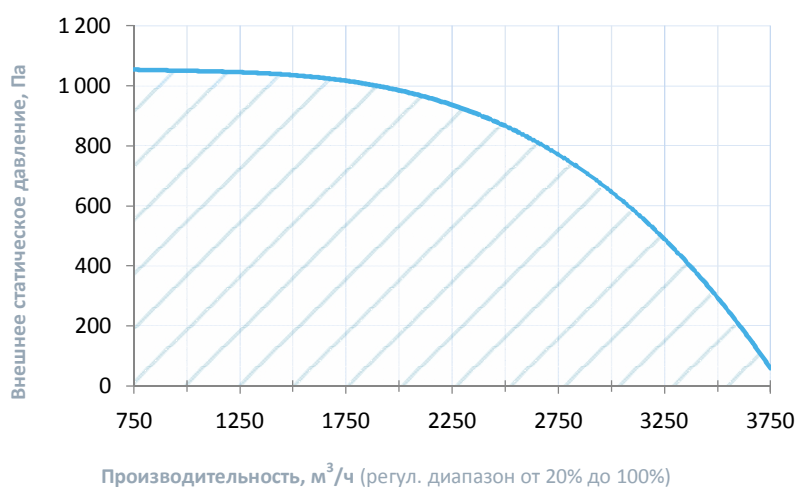

## Габаритные и присоединительные размеры

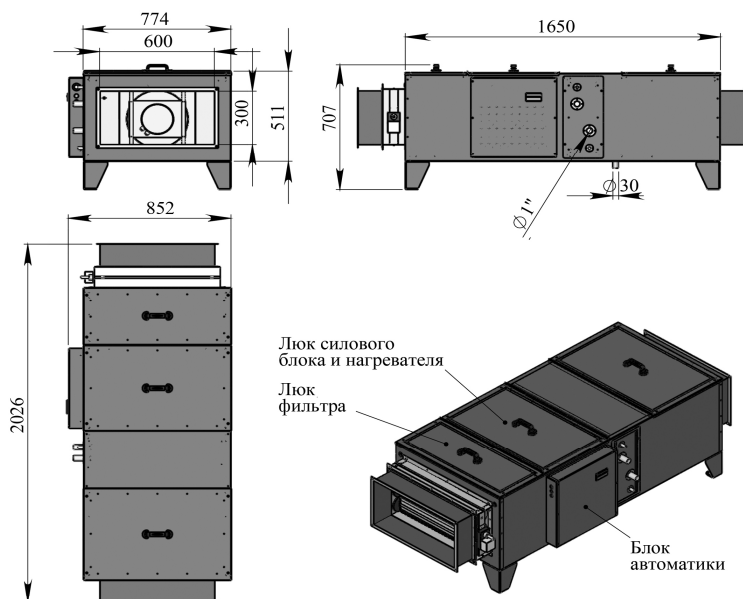

Исполнение правое, напольное

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1" Н.Р.


# Приточная установка 4500 Lux W AC



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- АС вентилятор.
- Фильтр G4 800-540-300-8 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

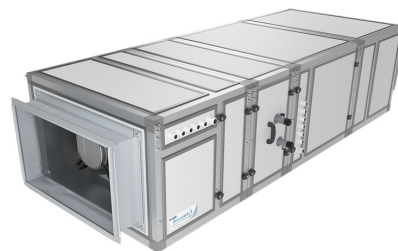

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе) | 22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   45 кВт-380В   60 кВт-380В            |
| Тип водяного охладителя                  | C85                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность       | 24,7 кВт-380В   32,2 кВт-380В   47,2 кВт-380В   62,2 кВт-380В      |
| Максимальный ток                         | 37,5 А   48,8 А   71,6 А   94,3 А                                  |
| Параметры вентилятора                    | 2,2 кВт (АС-вентилятор с частотным преобраз., 10 ступеней)         |
| Фильтр G4 800-540-300-8                  | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)              |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность) | 78 дБА   85 дБА   60 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Масса                                    | 210 кг                                                             |

## Структурная схема

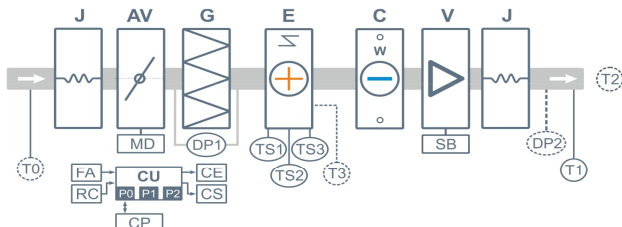

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / НЕР), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 4500 Lux W-AC


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 85G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

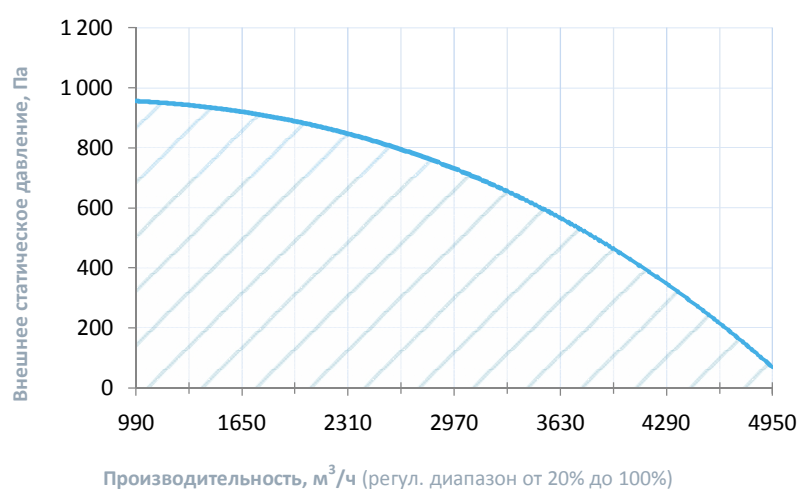

## Габаритные и присоединительные размеры

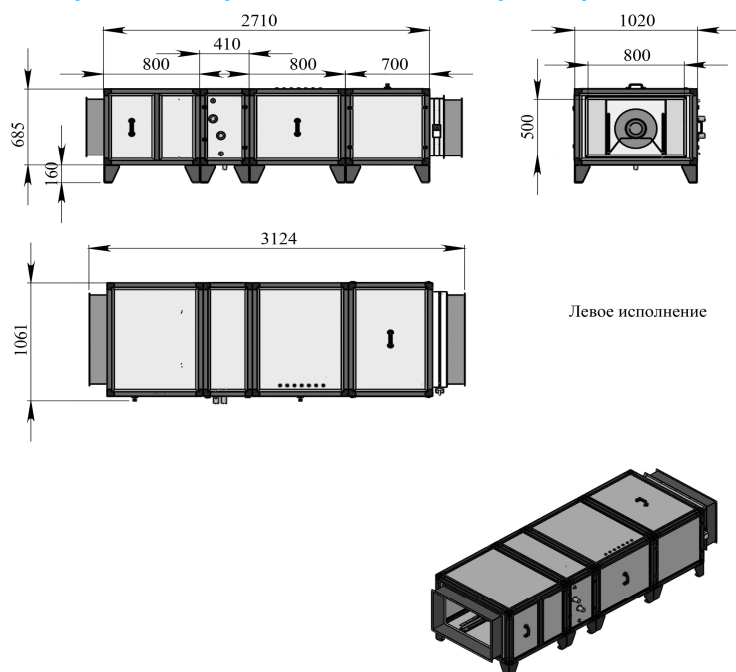

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 500 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.




# Приточная установка 4500 Lux W



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр G4 800-540-300-8 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

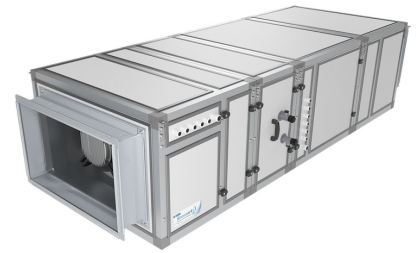

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 22,5 кВт-380В   30 кВт-380В   45 кВт-380В   60 кВт-380В            |
| Тип водяного охладителя                   | C85                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность        | 24,2 кВт-380В   31,7 кВт-380В   46,7 кВт-380В   61,7 кВт-380В      |
| Максимальный ток                          | 36,6 А   48,0 А   70,7 А   93,5 А                                  |
| Параметры вентилятора                     | 1,6 кВт (ЕС-вентилятор с обратнотнагнутыми лопатками, Китай)       |
| Фильтр G4 800-540-300-8                   | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)              |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 74 дБА   83 дБА   63 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 48 дБА                                                             |
| Масса                                     | 210 кг                                                             |

## Структурная схема

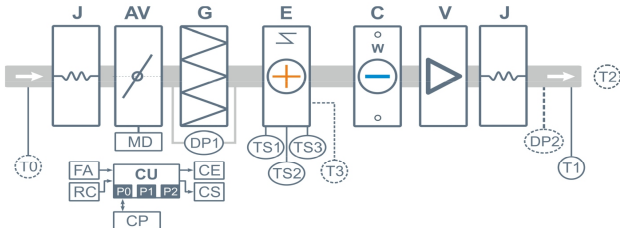

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии ЕС (в серии 2000 – две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / NEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 4500 Lux W-BC




## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 85G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

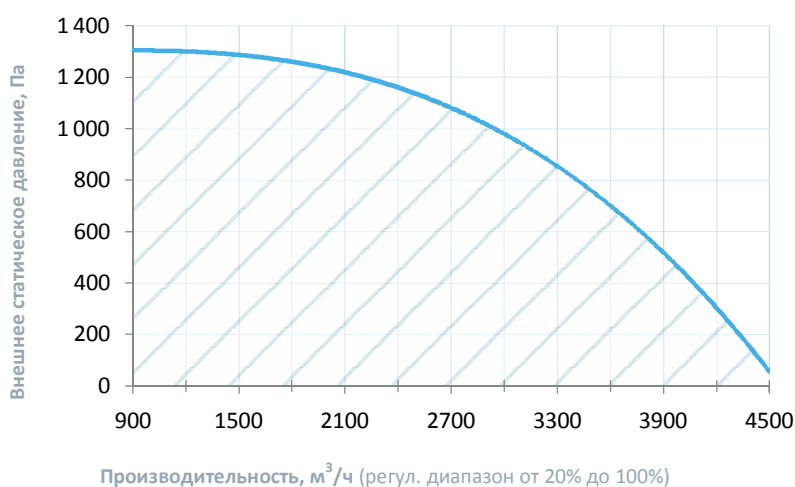

## Габаритные и присоединительные размеры

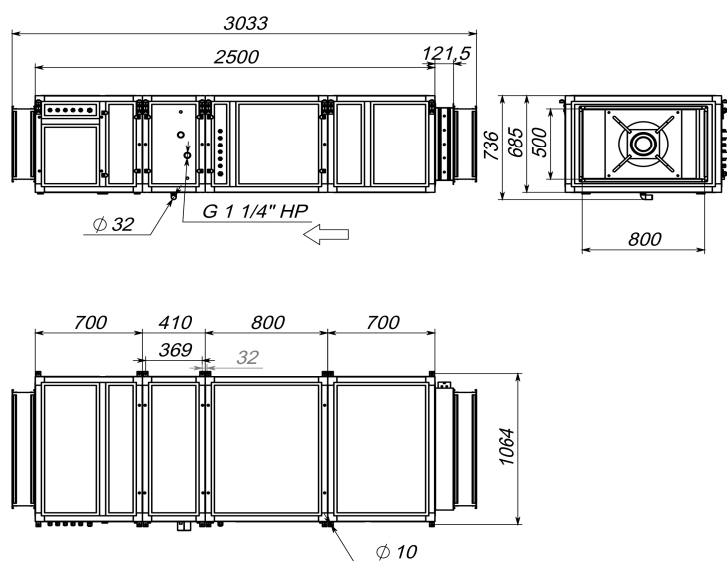

Левое исполнение

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 500 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.


# Приточная установка 6000 Lux W AC



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- АС вентилятор.
- Фильтр G4 800-540-300-8 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

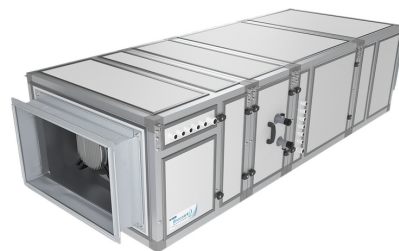

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе) | 45 кВт-380В   60 кВт-380В   75 кВт-380В                            |
| Тип водяного охладителя                  | C85                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность       | 47,2 кВт-380В   62,2 кВт-380В   77,2 кВт-380В                      |
| Максимальный ток                         | 71,6 А   94,3 А   117,0 А                                          |
| Параметры вентилятора                    | 2,2 кВт (АС-вентилятор с частотным преобраз., 10 ступеней)         |
| Фильтр G4 800-540-300-8                  | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)              |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность) | 85 дБА   92 дБА   66 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Масса                                    | 210 кг                                                             |

## Структурная схема

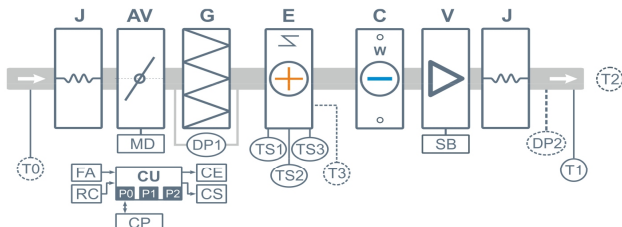

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / НЕР), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 6000 Lux W-AC


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 85G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

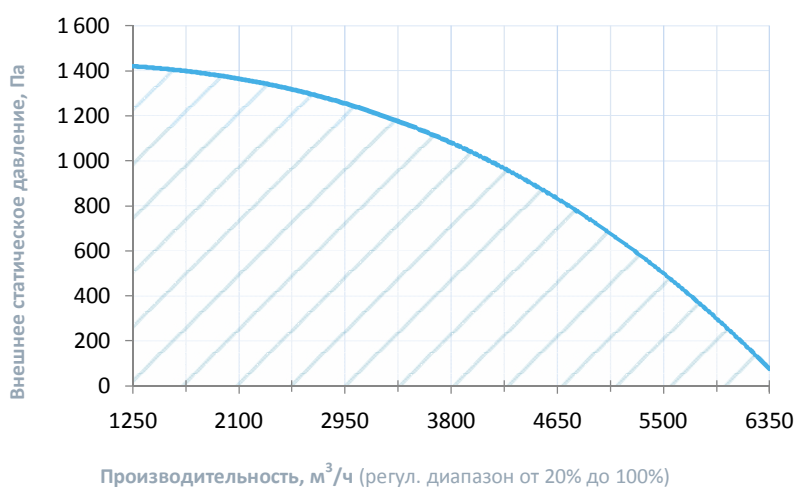

## Габаритные и присоединительные размеры

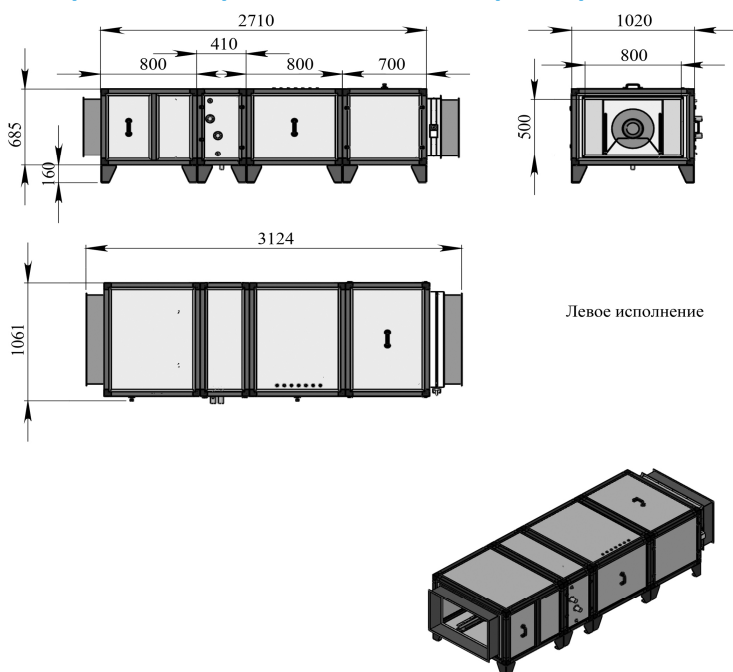

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 500 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.


# Приточная установка 6000 Lux W



## Описание и комплектация

Приточная установка имеет звукоизолированный корпус с полимерным покрытием, обладающим высокой антикоррозионной устойчивостью. Межкорпусное пространство заполнено специализированным звукоизоляционным материалом. Комплектация:

- Электрический нагреватель (при заказе возможен выбор различных мощностей).
- Водяной охладитель.
- Воздушный клапан с электроприводом.
- Вентилятор серии EC.
- Фильтр G4 800-540-300-8 (опционально M5).
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками.

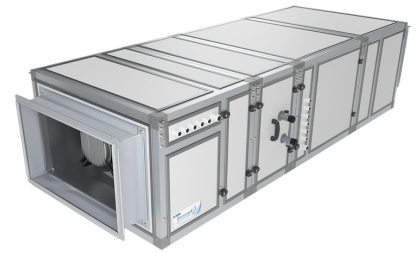

## Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 45 кВт-380В   60 кВт-380В   75 кВт-380В                            |
| Тип водяного охладителя                   | C85                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность        | 48,3 кВт-380В   63,3 кВт-380В   78,3 кВт-380В                      |
| Максимальный ток                          | 73,2 А   95,9 А   118,6 А                                          |
| Параметры вентилятора                     | 3,2 кВт (ЕС-вентилятор с обратнoзагнутыми лопатками, Китай)        |
| Фильтр G4 800-540-300-8                   | Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)              |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 78 дБА   84 дБА   64 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 49 дБА                                                             |
| Масса                                     | 210 кг                                                             |

## Структурная схема

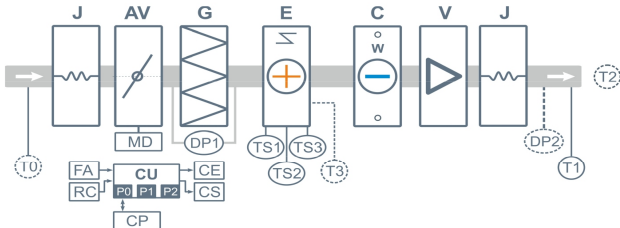

- J** Гибкие вставки
- AV** Воздушный клапан
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины
- G** Воздушный фильтр
- E** Электрический нагреватель
- C** Водяной охладитель
- V** Вентилятор серии EC (в серии 2000 – две шт.)

- DP1** Датчик загрязнения фильтра
- DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
- TS1** Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)
- TS2** Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)
- TS3** Аварийный капиллярный термостат 2 шт. (для калорифера мощностью от 16 кВт)
- T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция CC)\*\*
- T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха
- T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)
- CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*
- CP** Пульт управления
- FA** Вход для пожарной сигнализации
- RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)
- CE** Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В / Modbus RTU / сухой контакт)
- CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / HEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.

## Полное название для заказа

Breezart 6000 Lux W-BC


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Дополнительное оборудование

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD-Gate  | Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)        |
| ALL EXTRA | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P  | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP   | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |
| 85G-F7    | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7                                               |

## Вентиляционная характеристика

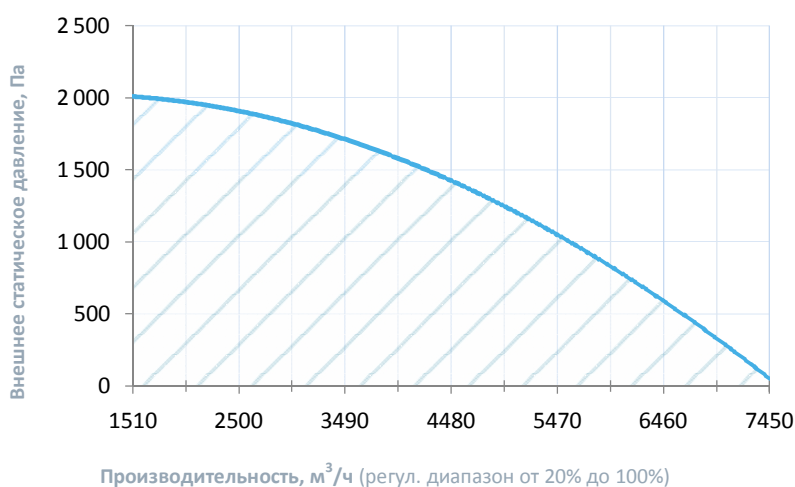

## Габаритные и присоединительные размеры

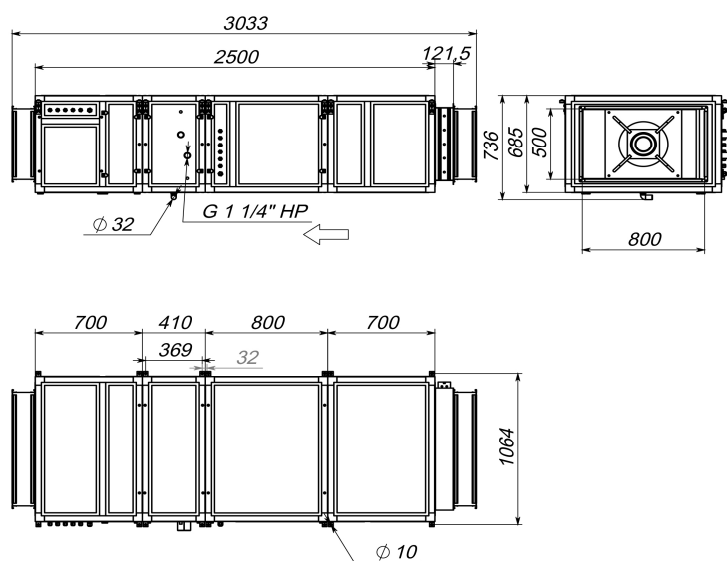

Левое исполнение

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 500 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.