

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99


E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Воздушно-тепловые установки ВТУ





ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА типа ВТУ

ТУ 4863-004-57375659-2003

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Сертификаты соответствия

№ РОСС RU.МГ01.В03477

Воздушно-тепловые установки (ВТУ) предназначены для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках, также для нагрева производственных и бытовых помещений.

ПАРАМЕТРЫ

№	Мощность установочная N_u , кВт.	Частота вращения вала n , мин. ⁻¹	Калорифер		Параметры в рабочей зоне			Температура		Масса, кг
			тип	кол-во, шт.	Производительность Q , м ³ / ч	Давление полное P_v , Па	Теплопроизводительность, ккал/час	Воздуха на выходе, С°	Теплоносителя (вода), С°	
ВТУ-4	0,75	1500	КСкС 3-8	1	4000	400	52500	28	70-130	150
ВТУ-5	2,2	1500	КСкС 4-9	1	6000	770	132500	29		220
ВТУ-5-9-01	5,5	1000	КСк4-9	1	11000	1100	145000	20		270
ВТУ-6,3	3,0	1000	КСкС 4-8	2	8000	450	190800	28		300
ВТУ-6,3-8-01	7,5	750	КСк4-8	2	16000	1050	212000	20		360
ВТУ-8	7,5	1000	КСкС 3-9	4	18000	950	361300	30		510
ВТУ-8-9-01	22,0	750	КСк4-9	3	30000	1600	397000	20		700

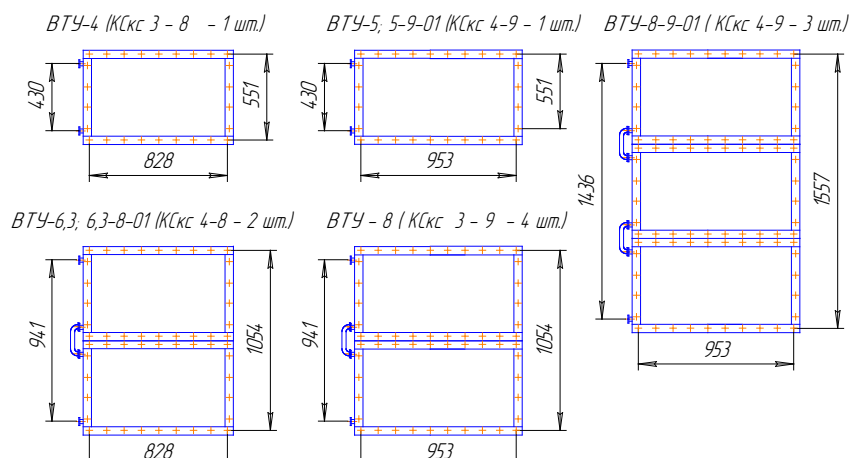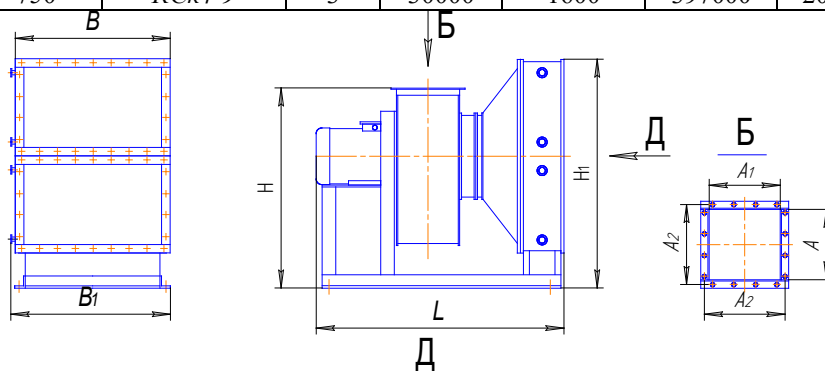

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

№	H	H ₁	L	B	B ₁	A	A ₁	A ₂
ВТУ-4	765	790	1470	852	900	270	270	300
ВТУ-5	905	850	1570	977	1025	350	350	380
ВТУ-5-9-01	1026	985	1397	977	1025	350	350	380
ВТУ-6,3	1125	1240	1780	852	1143	441	441	470
ВТУ-6,3-8-01	1270	1394	1733	852	1143	441	441	470
ВТУ-8	1445	1460	2150	977	1442	560	560	600
ВТУ-8-9-01	1585	1840	2091	977	1442	560	560	600