

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Воздушно-отопительные агрегаты АОД




ВОЗДУШНО - ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ типа АОД-М

Воздушно-отопительные агрегаты АОМ применяются для систем воздушного отопления с сосредоточенной подачей воздуха в промышленных и общественных зданиях. Агрегаты оснащены гравитационными клапанами.

Через агрегаты циркулирует воздух, забираемый из помещений и возвращаемый им.

АГРЕГАТ ВОЗДУШНО ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОД-М

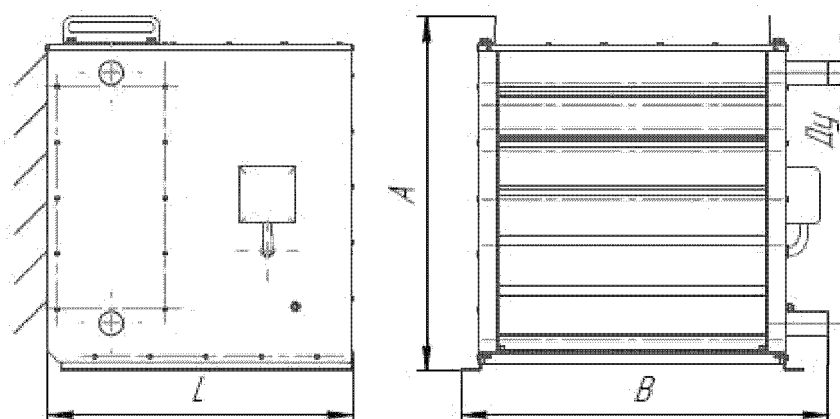

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	Высота, А	Ширина, В	Длина, L не более	Диаметр патрубка, Du
АОД-М-3,15-30	563	555	520	32
АОД-М-3,15-35	563	555	520	32
АОД-М-4-40	638	635	520	32
АОД-М-4-50	638	635	520	32
АОД-М-5-60	725	725	545	32
АОД-М-5-70	725	725	545	32
АОД-М-5,6-100	812	815	600	32
АОД-М-5,6-120	812	815	600	32

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка агрегата	Производительность по воздуху, куб/час	Площадь поверхности нагрева калорифера, м ²	Тип РК вентилятора (кВт/обор ⁻¹)	Уровень звуковой мощности, ДБ	Тепло-производительность	
					кКал/час	кВт
АОД-М-3,15-30	2200	$\frac{КСк3}{7,9}$	$\frac{ВО 06-300-3,15}{0,12/1500}$	70	26100	30,7
АОД-М-3,15-35	2500	$\frac{КСк4}{9,7}$	$\frac{ВО 06-300-3,15}{0,25/1500}$	70	31960	37,6
АОД-М-4-40	3000	$\frac{КСк3}{12,0}$	$\frac{ВО 06-300-4}{0,18/1500}$	75	35800	42,1
АОД-М-4-50	3300	$\frac{КСк4}{13,4}$	$\frac{ВО 06-300-4}{0,25/1500}$	75	43750	51,5
АОД-М-5-60	5500	$\frac{КСк3}{14,8}$	$\frac{ВО 06-300-5}{0,37/1500}$	85	48450	57
АОД-М-5-70	6000	$\frac{КСк4}{18,1}$	$\frac{ВО 06-300-5}{0,55/1500}$	85	59200	69,7
АОД-М-5,6-100	7200	$\frac{КСк3}{27,2}$	$\frac{ВО 06-300-5,6}{0,75/1500}$	88	85700	101
АОД-М-5,6-120	7800	$\frac{КСк4}{30,9}$	$\frac{ВО 06-300-5,6}{1,1/1500}$	88	101100	119