

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Паспорт Герметичная дверь утепленная МАТ-ЦЦ



ПАСПОРТ МАТ-ЦЦс ПС / МАТ-ЦЦус ПС

Двери герметичные для вентиляционных камер серия 5.904-4

Обозначение: МАТ-ЦЦс 1,25 х 0,5 МАТ-ЦЦус 1,25 х 0,5
МАТ-ЦЦс 0,9 х 0,4 МАТ-ЦЦус 0,9 х 0,4

Назначение

Двери герметичные для вентиляционных камер (рис.1) предназначены для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах для их осмотра и ремонта. Утепленные двери (МАТ-ЦЦус) в отличие от неутепленных (МАТ-ЦЦс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты. Двери МАТ-ЦЦс 0,9х 0,4 и МАТ-ЦЦус 0,9х 0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери МАТ-ЦЦс 1,25х 0,5 и МАТ-ЦЦус 1,25х 0,5 – в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

Основные технические характеристики и данные представлены в табл.1

Таблица 1.

Обозначение	НхВ, мм	Размер проема в раме, мм	Масса, кг
Дверь ЦЦс 0,9 х 0,4	1025 х 525	905 х 405	17,8
Дверь ЦЦс 1,25 х 0,5	1375 х 625	1255х 505	24,0
Дверь ЦЦус 0,9 х 0,4	1025 х 525	905 х 405	23,7
Дверь ЦЦус 1,25 х 0,5	1375 х 625	1255 х 505	33,6

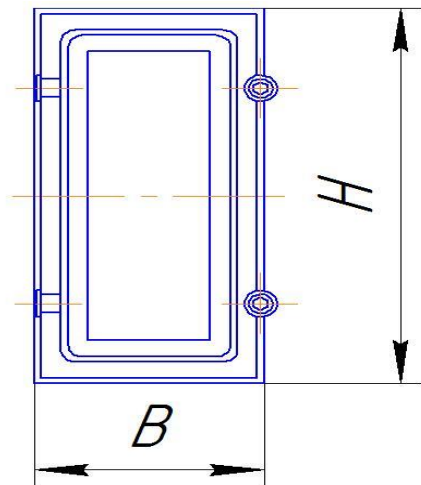


Рис. 1 Дверь герметичная для вентиляционных камер.

Комплектность

- | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. Дверь герметичная | МАТ-ЦЦс 1,25 х 0,5 | ___ шт. |
| | МАТ-ЦЦ _{yc} 1,25 х 0,5 | ___ шт. |
| | МАТ-ЦЦс 0,9 х 0,4 | ___ шт. |
| | МАТ-ЦЦ _{yc} 0,9 х 0,4 | ___ шт. |
| 2. Паспорт | МАТ-ЦЦс ПС / МАТ-ЦЦ _{yc} ПС | ___ шт. |

Свидетельство о приемке

Дверь герметичная _____ соответствует типовой серии 5.904-4 и признана годной к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска _____

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.