

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Конвекторы отопительные травмобезопасные стальные «Сантехпром НП» и «Сантехпром-С НП»



**Конвекторы отопительные травмобезопасные
стальные настенные с кожухом
малой и средней глубины с нижним подключением
«Сантехпром НП»
«Сантехпром-С НП»**

ПАСПОРТ

Основные технические данные

Наименование... конвекторы «Сантехпром НП» и «Сантехпром-С НП».
(согласно ГОСТ 31311-2005)
Страна-изготовитель..... Россия.
Завод-изготовитель..... АО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва).
Назначение..... для 2-х трубных систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.
Марка конвектора..... КСК 15 К ТУ 4935-019-03989804-2004 (концевой),
КСК 15 П ТУ 4935-019-03989804-2004 (проходной).
Концы присоединительных патрубков.....с резьбой G 1/2".
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя..... 1,0МПа.
Максимальная температура теплоносителя..... 115°C.

Примеры условного обозначения


Условное обозначение конвектора включает:

- наименование конвектора;
- условное обозначение по ГОСТ 31311-2005;
- диаметр условного прохода труб;
- номинальный тепловой поток;
- обозначение «К» - концевое исполнение; «П» - проходное исполнение;
- «прав.» - правое исполнение; «лев.» - левое исполнение;


Примеры заказа:

Конвектор «Сантехпром НП» КСК 15-0,918 К прав.

Конвектор «Сантехпром-С НП» КСК 15-1,226 П лев.

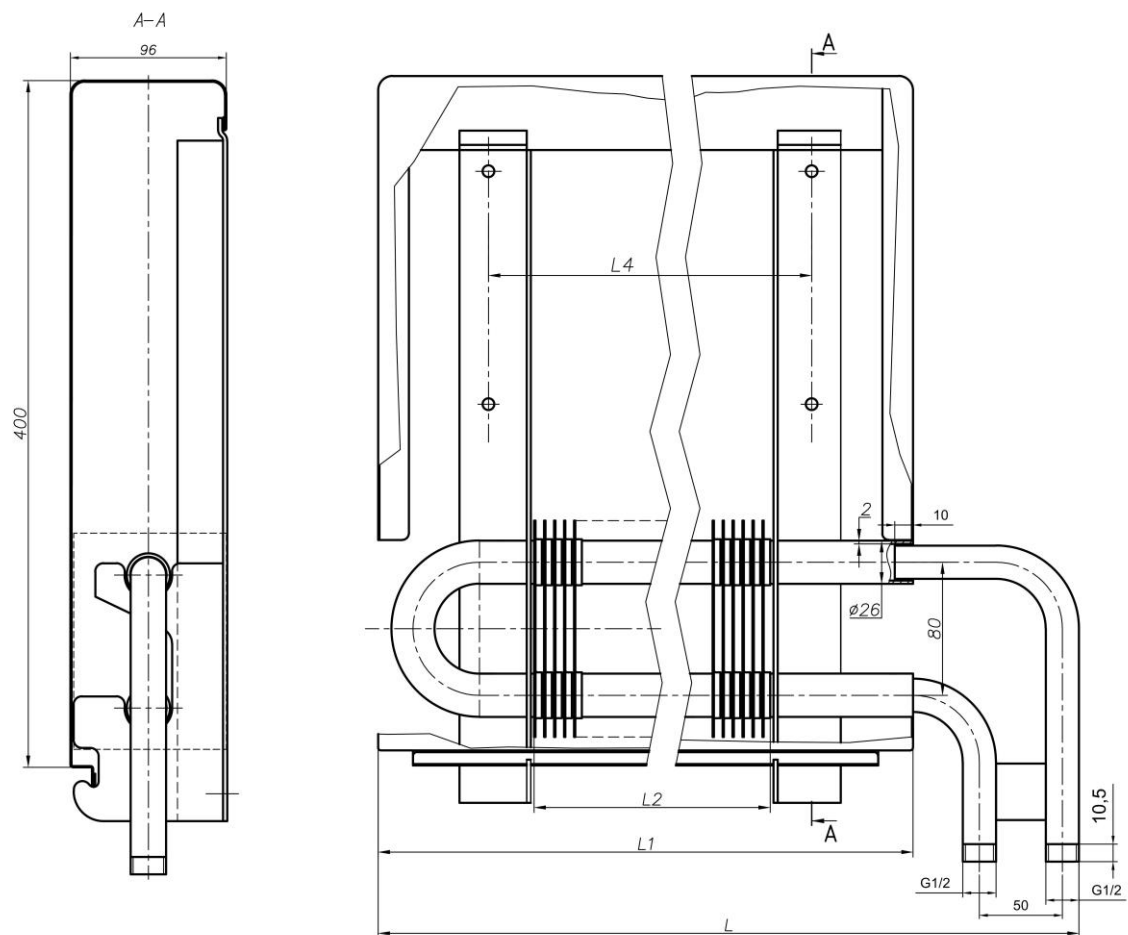

Конвекторы «Сантехпром НП» концевые правого исполнения

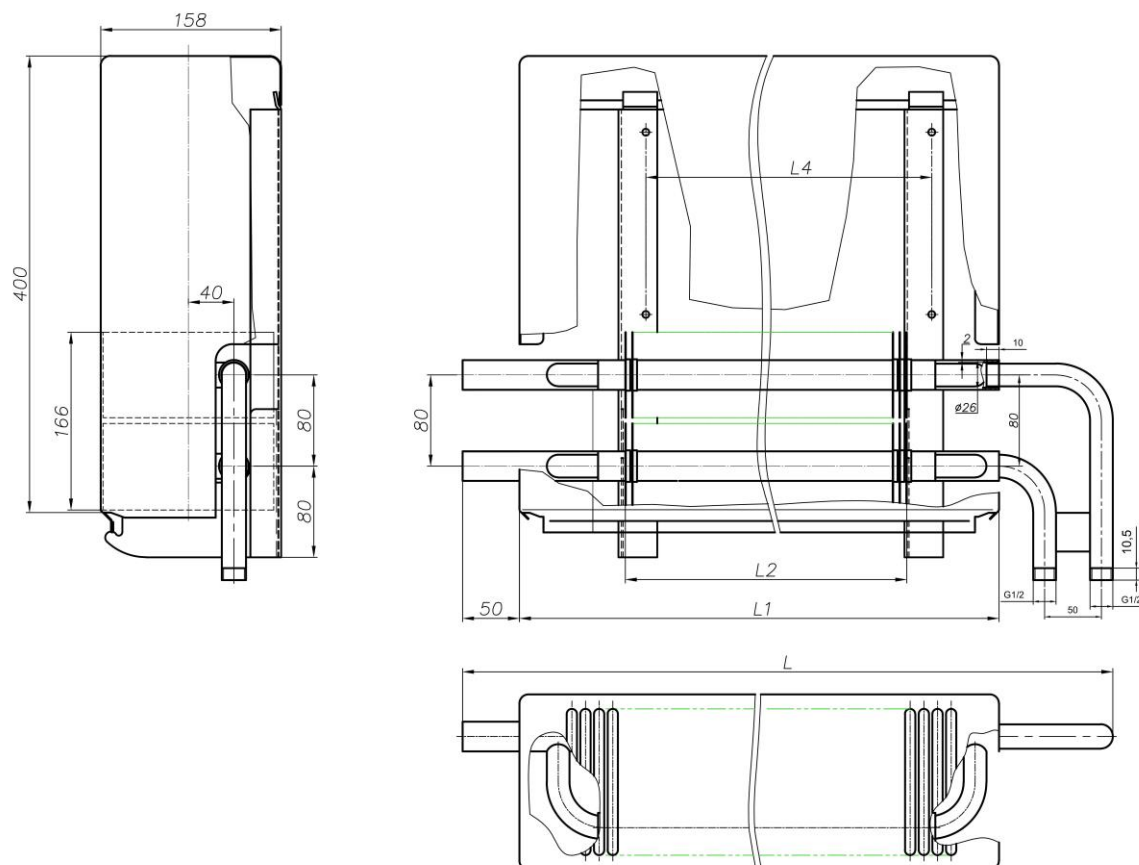

Конвекторы «Сантехпром-С НП» проходные правого исполнения

**Таблица. Обозначения и основные технические характеристики конвекторов
«Сантехпром НП» и «Сантехпром-С НП»**

Обозначение конвектора (в обозначении: К - концевой П - проходной)	Монта жный №	Ном. тепл. поток Q _н кВт	Размеры, мм								Масса, кг (справочная)	
			Длина кожуха L1		Длин а эле м, по оребр . L2	Общая длина L		Расст. между крон. L4				
			кон- цево- го	про- ход- ного		кон- цево- го	про- ход- ного	кон- цево- го	про- ход- ного	кон- цево- го	про- ход- ного	
Номенклатура и основные технические характеристики Конвекторов «Сантехпром НП»												
КСК 15-0,4 К (П)	У1	0,40	646	646	472	746	796	498	498	7,4	7,7	
КСК 15-0,479 К (П)	У2	0.48	742	742	564	842	892	590	590	8,3	8,6	
КСК 15-0,655 К (П)	У3	0.66	646	646	541	746	796	567	567	9,5	9,9	
КСК 15-0,787 К (П)	У4	0.79	742	742	638	842	892	665	665	10,8	11,1	
КСК 15-0,918 К (П)	У5	0.92	838	838	748	938	988	774	774	12,1	12,4	
КСК 15-1,049 К (П)	У6	1.05	934	934	840	1034	1084	866	866	13,3	13,6	
КСК 15-1,180 К (П)	У7	1,18	1030	1030	938	1130	1180	964	964	14,6	14,8	
КСК 15-1,311 К (П)	У8	1,31	1126	1126	1024	1226	1276	1050	1050	15,6	16,0	
КСК 15-1,442 К (П)	У9	1,44	1222	1222	1133	1322	1372	1159	1159	17,0	17,3	
КСК 15-1,573 К (П)	У10	1,57	1318	1318	1230	1418	1468	1256	1256	18,2	18,5	
КСК 15-1.704 К (П)	У11	1,70	1414	1414	1323	1514	1564	1349	1349	19,4	19,7	
КСК 15-1.835 К (П)	У12	1,84	1510	1510	1420	1610	1660	1446	1446	20,6	20,9	
КСК 15-1.966 К (П)	У13	1,97	1606	1606	1518	1706	1756	1544	1544	21,9	22,2	
Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром-С НП»												
КСК 15-0.7 К (П)	У 14А	0,70	601	601	403	701	751	429	429	11,3	11,6	
КСК 15-0.85 К (П)	У15А	0,85	697	697	506	797	847	532	532	12,6	12,9	
КСК 15-1.0 К (П)	У16А	1,00	793	793	598	893	943	624	624	14,1	14,5	
КСК 15-1.226 К (П)	У14	1,23	793	793	604	893	943	632	632	17,8	18,2	
КСК 15-1,348 К (П)	У15	1,35	841	841	650	941	991	677	677	18,9	19,2	
КСК 15-1,471 К(П)	У16	1,47	889	889	702	989	1039	729	729	19,8	20,4	
КСК 15-1,593 К (П)	У17	1.59	937	937	748	1037	1087	774	774	21,0	21,4	
КСК 15-1.716 К (П)	У18	1,72	985	985	794	1085	1135	822	822	23,1	22,5	
КСК 15-1.838 К (П)	У19	1.84	1033	1033	845	1133	1183	872	872	23,2	23,6	
КСК 15-1,961 К (П)	У 20	1,96	1081	1081	891	1181	1231	917	917	24,3	25,3	
КСК 15-2,083 К (П)	У 21	2,08	1129	1129	937	1229	1279	964	964	25,3	25,7	
КСК 15-2,206 К (П)	У 22	2,21	1177	1177	989	1277	1327	1015	1015	26,4	26,8	
КСК 15-2.328 К (П)	У 23	2.33	1225	1225	1035	1325	1375	1062	1062	27,5	27,9	
КСК 15-2,451 К (П)	У 24	2,45	1273	1273	1081	1373	1423	1107	1107	28,5	28,9	
КСК 15-2.574 К (П)	У 25	2.57	1321	1321	1133	1421	1471	1159	1159	29,7	30,1	
КСК 15-2.696 К (П)	У 26	2.70	1369	1369	1179	1469	1519	1204	1204	30,7	31,1	
КСК 15-2.819 К (П)	У 27	2.82	1417	1417	1225	1517	1567	1252	1252	31,7	32,1	
КСК 15-2.941 К (П)	У 28	2.94	1465	1465	1277	1565	1615	1304	1304	32,9	33,3	

Комплектность

Конвекторы поставляются в комплекте, в полной строительной готовности по спецификации потребителя.

В комплект поставки входят:

- конвектор в сборе;
- упаковка;
- паспорт (допускается 1 паспорт на партию).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-019-03989804-2004 при условии соблюдения требований, предъявляемых к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Гарантия изготовителя по ГОСТ 31311-2005.

Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, включая срок хранения, 5 лет со дня получения потребителем или продажи (при реализации через розничную торговую сеть).

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не влияют на основные технические характеристики конвекторов.

Свидетельство о приемке.

Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный «Сантехпром НП», «Сантехпром-С НП»

КСК 15 _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4935-019-03989804-2004, ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.

_____ подпись

_____ расшифровка подписи

Дата изготовления: « ____ » _____ 20 ____ г

МП

Конвекторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Выпускаются в концевом и проходном исполнении.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. АГ98. Н12962 от 19.06.2014