

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by


www.maxaero.by



Шкафы управления СУ-ПН

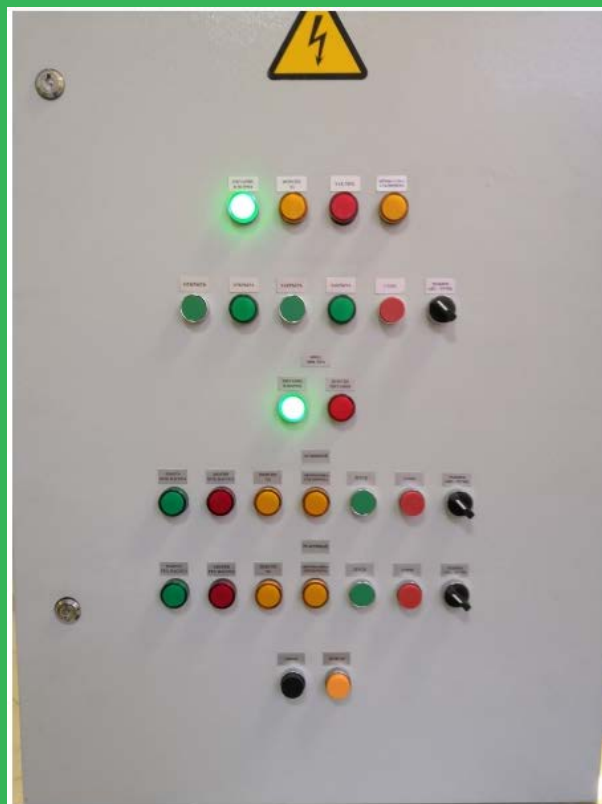

ЩКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ШУ-ПН-Х-54УХЛ4(2Н)



ПИТАНИЕ НОРМ.	НЕИСПР. ПИТАНИЯ	ОБР., КЗ ЦЕП. УПР.	ГОТ. ЗАП. НАСОСА	АВАР. ЗАП. НАСОСА	ЭЛЕКТРО ЗАДВИЖКА	ModBus RTU*

ОСНОВНОЙ НАСОС

ОСН. НАС. АВТ.-О-РУЧН.	СТОП	ПУСК	РАБОТА ОСН. НАС.	АВАРИЯ ОСН. НАС.	РУЧН. УПР. ОСН. НАС.	НЕИСПР. ЭД


РЕЗЕРВНЫЙ НАСОС

РЕЗ. НАС. АВТ.-О-РУЧН.	СТОП	ПУСК	РАБОТА РЕЗ. НАС.	АВАРИЯ РЕЗ. НАС.	РУЧН. УПР. РЕЗ. НАС.	НЕИСПР. ЭД

ПОЖАР	ПОЖАР	СБРОС	ТЕСТ*

*Установка, только по заданию Заказчика

ЩКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ШУ-ПН-Х-54УХЛ4(2Н1Ж)



ПИТАНИЕ НОРМ.	НЕИСПР. ПИТАНИЯ	ОБР., КЗ ЦЕП. УПР.	ГОТ. ЗАП. НАСОСА	АВАР. ЗАП. НАСОСА	ЭЛЕКТРО ЗАДВИЖКА	ModBus RTU*

ОСНОВНОЙ НАСОС

ОСН. НАС. АВТ.-О-РУЧН.	СТОП	ПУСК	РАБОТА ОСН. НАС.	АВАРИЯ ОСН. НАС.	РУЧН. УПР. ОСН. НАС.	НЕИСПР. ЭД

РЕЗЕРВНЫЙ НАСОС


РЕЗ. НАС. АВТ.-О-РУЧН.	СТОП	ПУСК	РАБОТА РЕЗ. НАС.	АВАРИЯ РЕЗ. НАС.	РУЧН. УПР. РЕЗ. НАС.	НЕИСПР. ЭД

ЖОКЕЙ НАСОС

ЖОК. НАС. АВТ.-О-РУЧН.	СТОП	ПУСК	РАБОТА ЖОК. НАС.	АВАРИЯ ЖОК. НАС.	РУЧН. УПР. ЖОК. НАС.	НЕИСПР. ЭД

ПОЖАР	ПОЖАР	СБРОС	ТЕСТ*

*Установка, только по заданию Заказчика

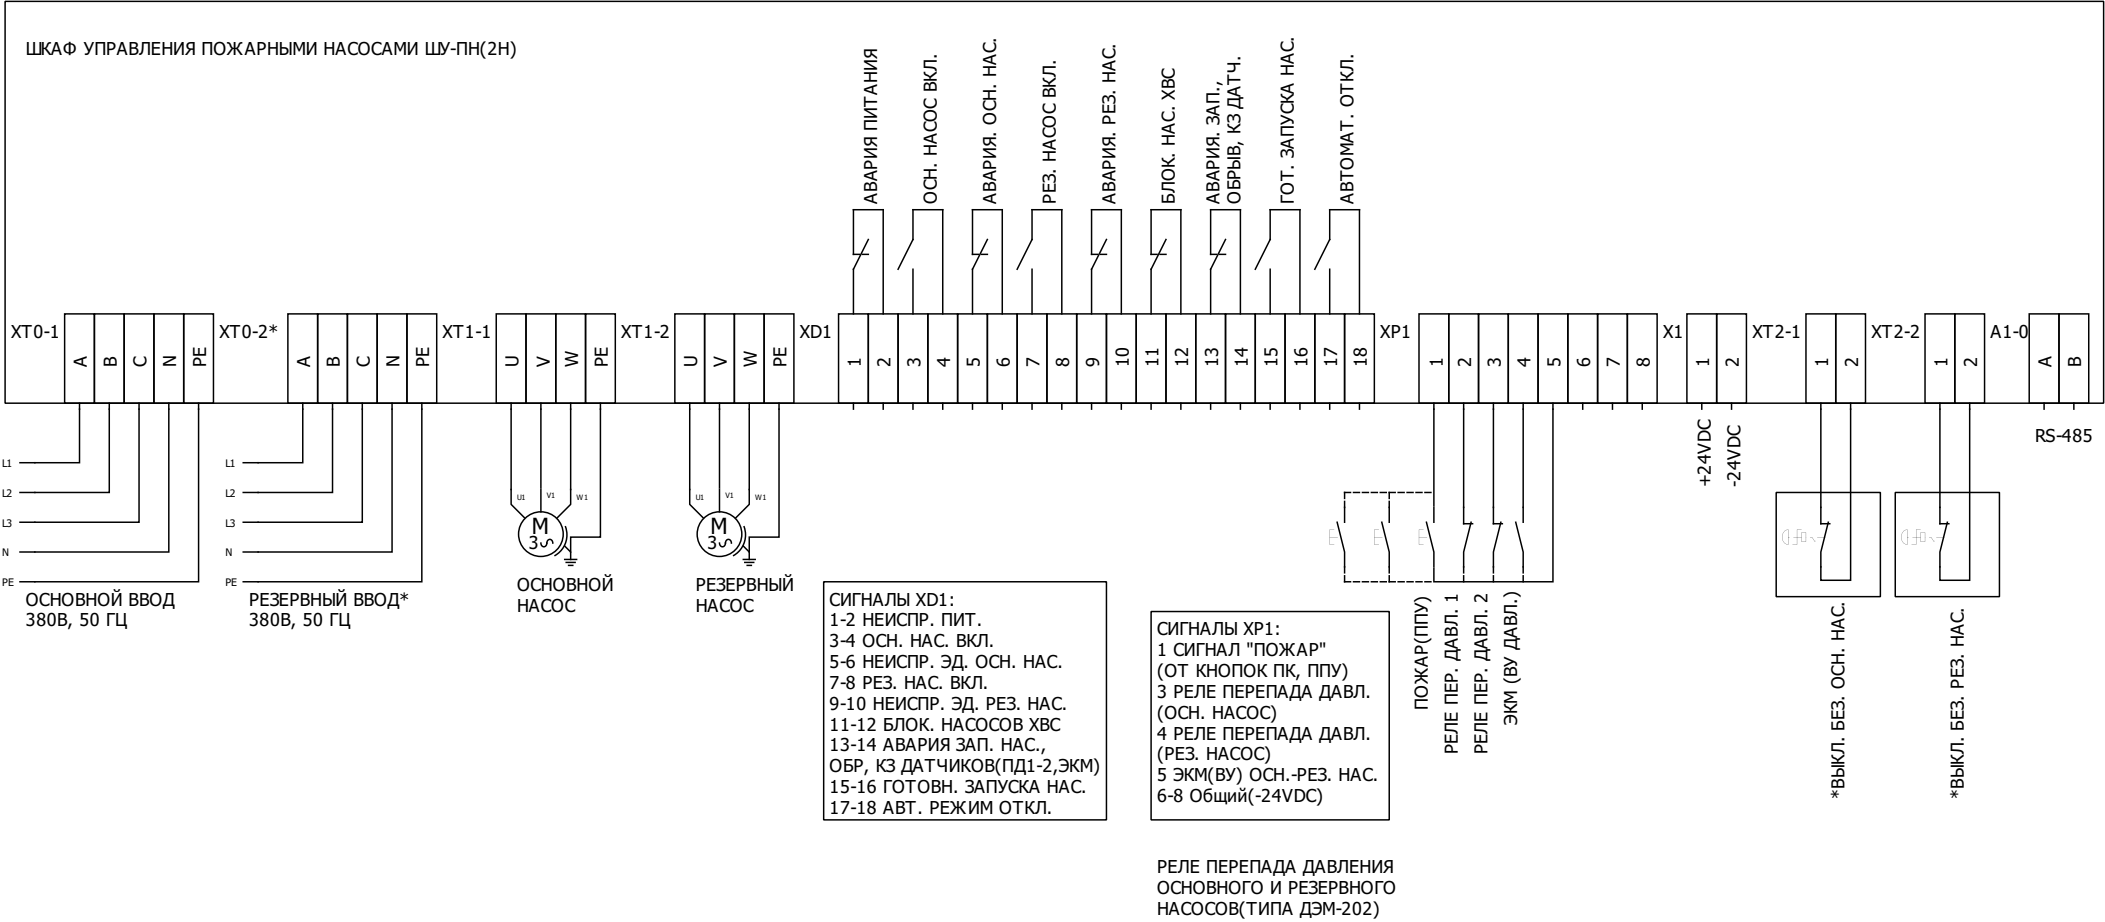

*ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКА АВР

*ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ-УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ

Мнемосхема ШУ-ПН(СУ-ПН) 2 насоса (осн.-рез.)


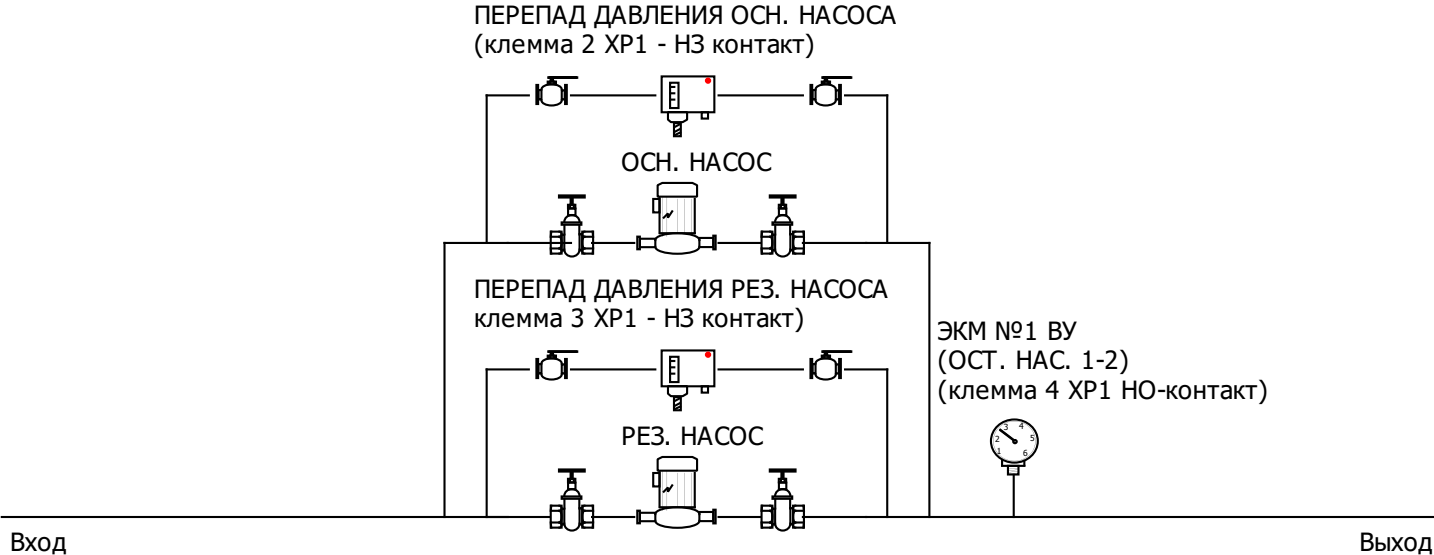


Схема внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами ШУ-ПН-Х-54 УХЛ4(2Н1Ж)



Мнемосхема СУ-ПН(2Н1Ж)

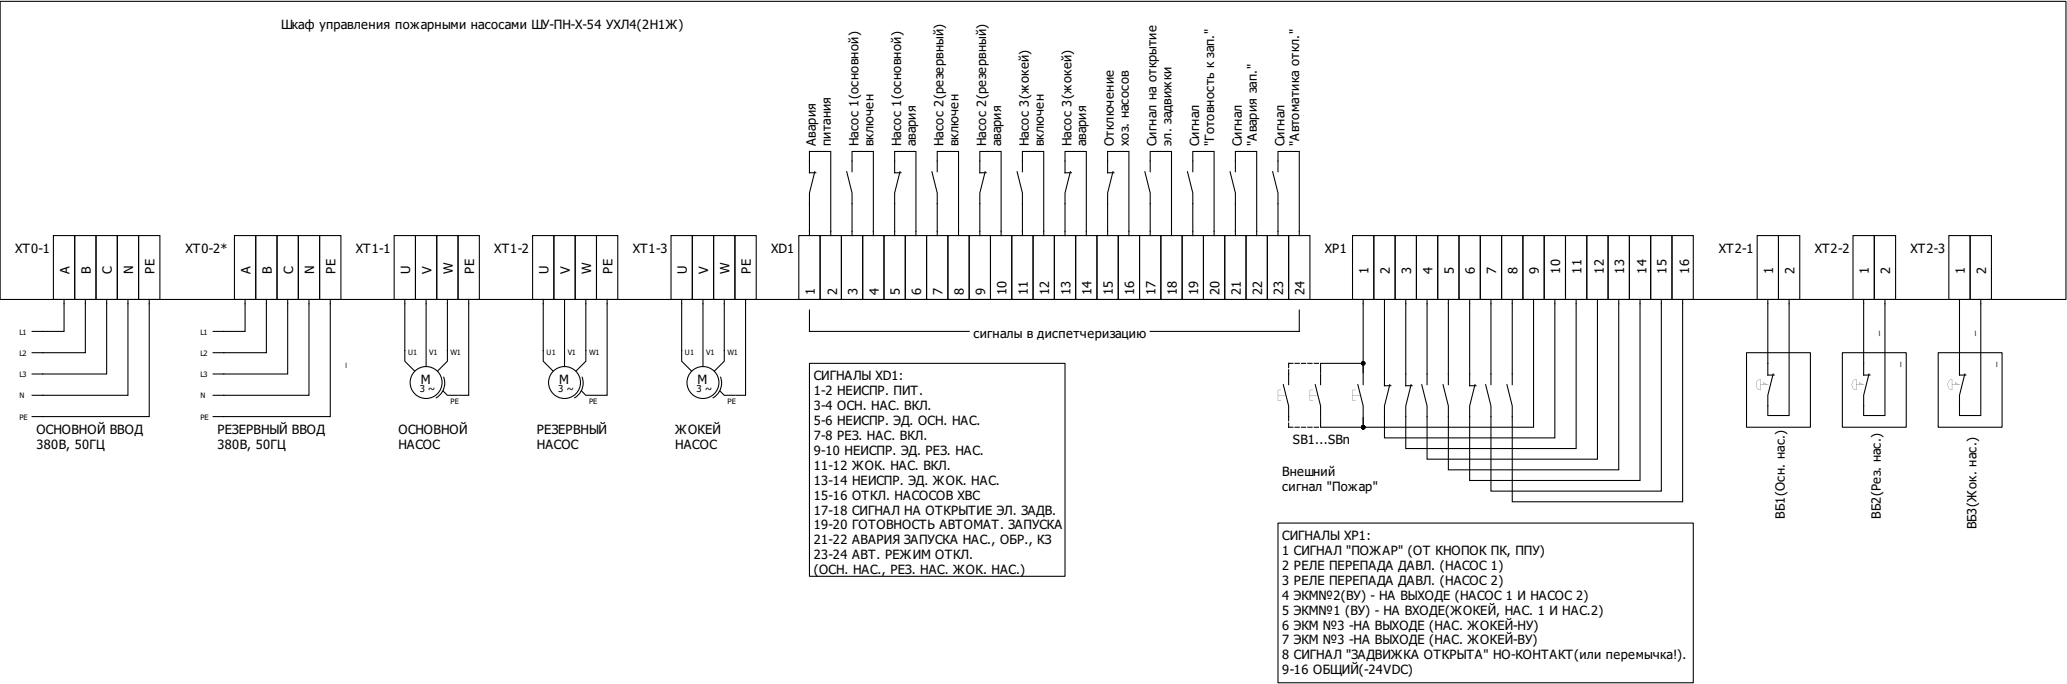